


НАПРЕЧЕН ПРОФИЛ за НОВОТО ВОДОПРОВОДНО ОТКЛОНЕНИЕ



ЗАБЕЛЕЖКИ:

1. Обратният насип се уплътнява на пластове през 20 см до постигане на нормативна плътност. В участъците, за които върху трасето ще се възстановява уличната настилка, целият обратен насип ще бъде от пясък, за да се избегнат последващи слягания и деформации.
2. Дъното на изкопа и леглото за тръбите се оформят ръчно с доизкопаване и подравняване. Нивелетата за дъно на тръбите се постига с пълнеж от уплътнен пясък. При наличие на подпочвени води се приемат мерки от ПОИС за временното им понижаване само за нуждите на строителството.
3. Ширините на изкопите са технологични и не включват укрепване. Изкопите на дълбочина до 100 см над дъното е допустимо да са на вертикален откос, а нагоре до терена на естествен устойчив откос.

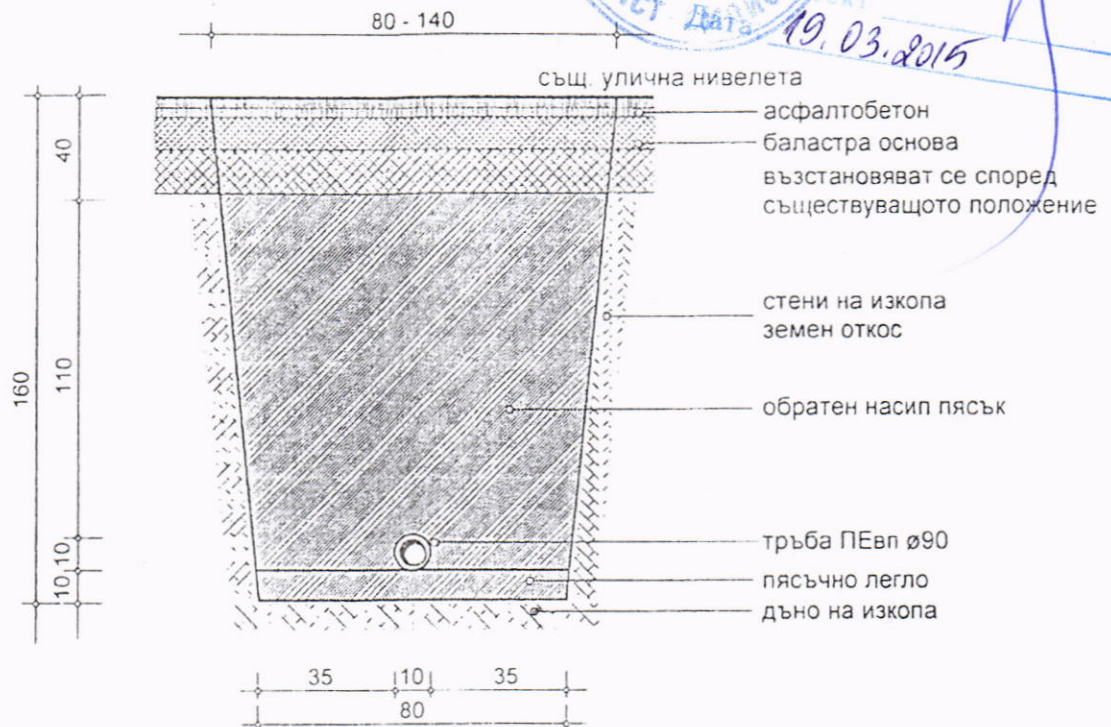

с/и: прил. Димитров

